

Bezdrátové teplotní čidlo PS600



Uživatelský návod

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
AT PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

HEAD OFFICE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong
Kong

www.salus-controls.cz



SALUS Controls je členem skupiny Computeit Group.

SALUS Controls si vyhrazuje právo na změnu specifikace, vzhledu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 06/2024



Úvod

Čidlo teploty PS600 periodicky měří a zaznamenává naměřenou teplotu. Zaznamenané teploty mohou být použity různými způsoby v závislosti na konfiguraci systému: přidružením k chladicím nebo topným systémům, osvětlovacím systémům nebo výrobkům připojeným k inteligentním výstupům, ventilům atd.

Rozsah měření čidla je důležitou vlastností a nabízí možnost použít produkt k zasílání oznámení týkajících se teplotních hodnot, k vytváření bezpečnostních metod přidružením k jiným zařízením nebo k shromažďování údajů pro analýzu, provoz topných / chladicích systémů. Tento produkt musí být používán ve spojení s univerzální bránou (UG600 / UGE600) a aplikací Salus Premium Lite.

Shoda výrobu

Tento produkt vyhovuje směrnici 2014/53/EU, 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na adrese:

www.saluslegal.com



2405-2480MHz; <14dBm



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj suchý. Před čištěním přístroje (pouze suchým hadříkem) jej odpojte od napájení. Termostat TS600 se používá pro kontrolu vytápění místností a regulaci teplovodních systémů uvnitř domu.


Instalace

Vyberte vhodné umístění čidla, pokud instalujete čidlo svisle, nasměrujte čidlo kovovým koncem dolů. Je možná i horizontální instalace.




Pro co nej přesnější snímání teploty musí být čidlo nainstalováno na otevřeném prostoru, mimo průvan a sluneční záření.

1



Umístěte nástěnný držák a zajistěte jej pomocí dodaných šroubů

2




Umístěte čidlo nad háček a posuňte jej na místo.

Umístění

Teplotní čidlo je určeno k montáži na měděnou trubku Ø 15 mm nebo Ø 18 mm. Pro co nej přesnější snímání teploty musí být čidlo nainstalováno na otevřeném prostoru, mimo průvan.



Teplotní čidlo PS600 může být navíc použito v aplikacích kdy je čidlo volně ležící. V tomto případě odstraňte kovovou sponu a použijte pouze tělo čidla.




Signalizace LED

Trvale svítí při spuštění	Inicializace, reset
3x blikne a po té pauza	Hledání v síti

Připojení k síti


1



Pokud jste tak ještě neučinili, odstraňte pásku, čímž zahájíte proces párování


2



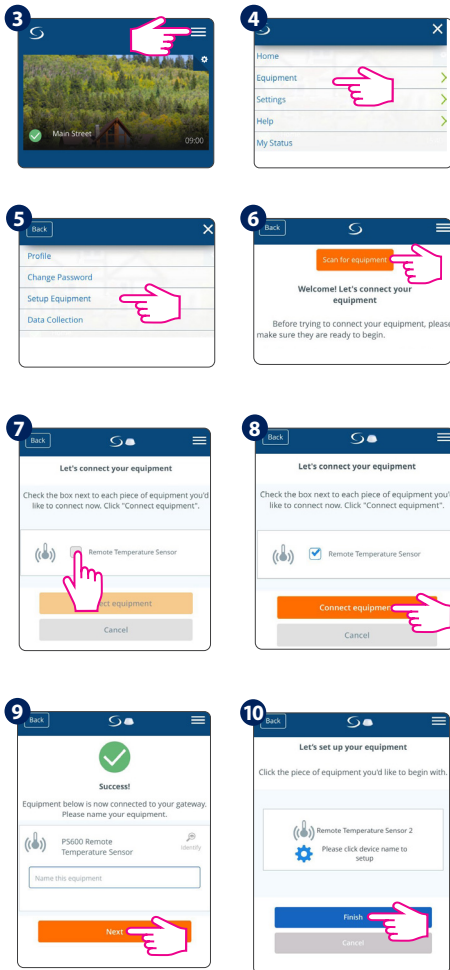


OneTouch

Funkce OneTouch umožňuje nastavit provozní pravidla pro vaše zařízení. Například u teplotního čidla můžete aktivovat e-mailová upozornění, když čidlo naměří hodnoty teploty pod / nad vámi nastavenými hodnotami.

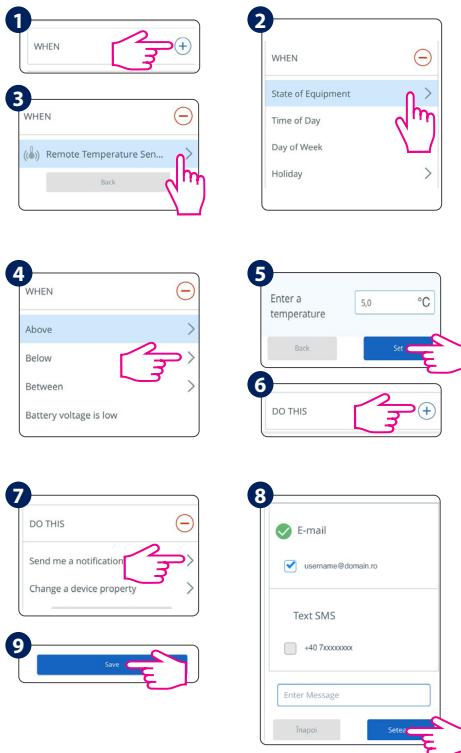

Reset

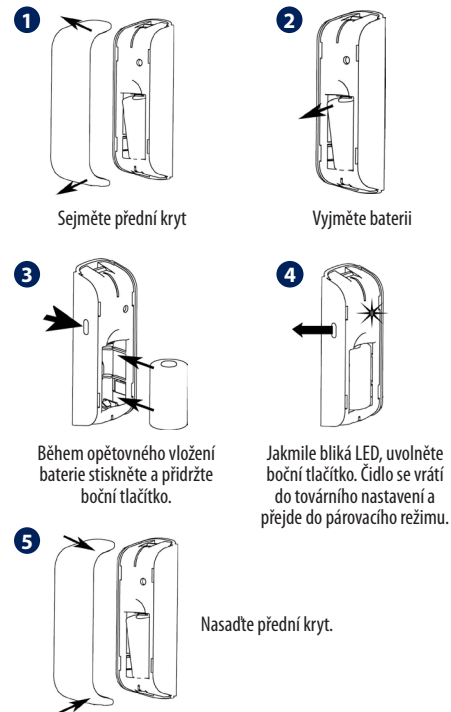

Technické specifikace

Zdroj napájení	Lithiová baterie CR2
Rozsah měření teploty	-50 °C až 100 °C
Délka kabelu [mm]	470
Rozměry [mm]	73.5 x 24.7 x 20

SALUS
CONTROLS