

Návod k obsluze a montáži termostatu TC 11E

1. ÚVOD

Pro zajištění správného provozu termostatu a systému ÚT/TUV, je nutné se důkladně seznámit s tímto návodem k obsluze.

2. POUŽITÍ

TC 11E je moderní, mikroprocesorový termostat, který může pracovat s čerpadlem ÚT nebo čerpadlem napájejícím zásobník TUV. Termostat **TC 11E** je vybaven systémem ANTI STOP, který zabráňuje procesu zadření rotoru nepoužívaného čerpadla. Po ukončení topné sezony, každých 14 dní, samočinně zapíná čerpadlo na 30 sekund. Aby systém fungoval po sezoně, je nutno termostat ponechat zapnutý.

3. VNĚJŠÍ VZHLED

1. Přívodní šňůra termostatu, 230 V~
2. Přívodní šňůra čerpadlo ÚT/TUV, 230 V~
3. Šňůra čidla teploty
4. Síťový vypínač
5. Displej LCD
6. Kolečko



4. MONTÁŽ TERMOSTATU

V termostatu a na výstupních vodičích vzniká životu nebezpečné napětí, proto při instalaci přívod elektrické energie musí být bezpodmínečně odpojen, a montáž svěřena kvalifikovanému instalatérovi. Neinstalujte termostat, který je mechanicky poškozen.

a) upevnění termostatu:

- termostat upevnit na stěnu nebo jiné podpoře pomocí dvou vrutů (hmoždinky s vruty jsou přiložené k regulátoru),
- vodiče vyvedené z termostatu upevnit držáky ke stěně.

b) upevnění čidel:

- **čidlo neponořovat do kapalin a neinstalovat na výstupy spalín do komína,**
- nainstalovat čidlo teploty:
- na kotli v k tomu určeném místě nebo na nekrytém výstupním potrubí z kotle
- ÚT (pokud možno co nejbližší kotle) – v případě provozu v režimu ÚT nebo na zásobníku TUV – v případě provozu v režimu TUV,
- stahovací páskou přitlačit snímače k potrubí, namontovat tepelnou izolaci.

c) připojení síťové šňůry k čerpadlu:

- ke svorce () připojit vodič žluté nebo zelenožluté barvy (ochranný vodič),
- ke svorce (N) připojit vodič modré barvy,
- ke svorce (L) připojit vodič hnědé barvy.

d) ověření správnosti připojení:

- ověřit správnost připojení vodičů a přišroubovat kryt svorkovnice čerpadla.

e) připojení termostatu:

- po zabezpečení vodičů před náhodným utržením, napájecí vodič je nutno zapojit do síťové zásuvky 230V/50Hz se zemnicím kolíkem.

Okolní teplota v místě instalace termostatu nesmí překročit 40°C.

5. POPIS DISPLEJE


Aktivní prvky displeje jsou specifikované níže:

1. Název seřizovaného parametru – zobrazovaný během náhledu a změny nastavení
2. Symbol čidla teploty zdroje tepla (kotle) - v režimu ÚT
3. Symbol ručního provozu – rozsvícený při ručním ovládání
4. Symbol alarmu – bliká v případě vzniku alarmu



5. Zobrazení stavu topeniště (teploty zdroje tepla) – popis dále
6. Symbol čerpadla TUV rozsvícený za chodu čerpadla v režimu TUV
7. Symbol čerpadla ÚT rozsvícený za chodu čerpadla v režimu ÚT
8. Teplota zdroje tepla (kotle) nebo zásobníku v závislosti na režimu / údaj zobrazovaného parametru
9. Symbol čidla teploty zásobníku - režim TUV
10. Číslo polohy menu – rozsvícené během náhledu a změny nastavení

Animované zobrazení stavu topeniště má pouze informační charakter – nemá vliv na provoz termostatu.

- Provoz:  - napájecí teplota v rozmezí 35 - 90 °C
- Přehřátí:  - napájecí teplota > 90 °C
- Zhasnutí:  - napájecí teplota < 35 °C

6. ZAPNUTÍ TERMOSTATU

- Nastavit síťový vypínač (4.) do polohy I.
- Po zapnutí, se po dobu 2 s postupně zobrazuje postupně číslo verze a datum kompilace programu.
- Systém ANTI STOP na 30 sekund zapíná čerpadlo - na displeji bliká nápis AS.
- Na displeji je zobrazen stav systému.
- Při prvním sepnutí, nastavit požadovaný režim provozu (kapitola 7.) a upravit nastavení termostatu (kapitola 8.).

7. NASTAVENÍ REŽIMU PROVOZU A VRÁCENÍ TAVÁRNÍHO NASTAVENÍ

TC 11E pracuje v jednom ze dvou režimů – ovládání čerpadla ÚT nebo čerpadla TUV. V režimu ÚT, se čerpadlo zapíná, jestli teplota čidla překročí zadanou hodnotu. V režimu TUV se čerpadlo zapíná, dokud teplota čidla nedosáhne zadané hodnoty.

Změna režimu následuje vrácením továrního nastavení, předpokládaného příslušně pro každý režim.

- **Sestava 1** je určená pro systémy ÚT
- **Sestava 2** je určená pro systémy TUV

Jestli bude potřebné vrácení továrního nastavení nebo změna režimu, je nutno provést následující kroky:

- Přidržit zatlačené kolečko, a vypnout a zapnout termostat.
- Na displeji se objeví nápis „Fd“ (ang. Factory defaults) a, po puštění kolečka, číslice 0.
- Kolečkem zvolit požadovanou sestavu nastavení (1 nebo 2), potvrdit.
- Zkontrolovat a případně upravit ostatní nastavení termostatu.

8. NASTAVENÍ TERMOSTATU

Po zapnutí termostat ukazuje stav systému. Protočení kolečka doprava způsobí vstup do režimu náhledu a změny nastavení. Konfigurace termostatu probíhá následujícím způsobem: Točením kolečka je nutno zvolit požadovaný parametr. Termostat ukáže jeho hodnotu (nahore) a číslo (dole). Pro změnu hodnoty zobrazovaného parametru, je nutno stlačit kolečko (hodnota parametru začne blikat), nastavit požadovanou hodnotu a potvrdit volbu, stlačením kolečka. Jestli aktuální hodnota má být nezměněná (zrušení úprav), nestlačovat kolečko, pouze počkat 10 sekund, až nastavení přestane blikat. Pro usnadnění obsluhy termostatu, byla konfigurační okna očíslována.

Uživatel může změnit následující parametry:

1. Zadaná teplota

Je to teplota zapnutí / vypnutí (v závislosti na režimu provozu) čerpadla.

2. Hystereze regulace teploty

Je to rozdíl teplot, při jakých termostat zapíná a vypíná čerpadlo. Podmínky zapínání a vypínání čerpadla jsou přesně popsány v kapitole 9.

3. Korekce zobrazení

Je to hodnota, jaká je přidávána nebo odpočítávána od změřené teploty. Umožňuje upravit rozdíl zobrazení teploty mezi termostatem, a alternativním teploměrem – například umístěném na kotli

4. Provoz čerpadla / Test

Ukazuje aktuální stav čerpadla, spočítaný termostatem (0 nebo 1).

Funkce testování výstupu se zapíná stlačením kolečka. Po 10 s nečinnosti nebo opětovným stlačením kolečka, se termostat vrací do provozu podle nastavení.

Níže je uveden seznam všech nastavení.

ÚT - provoz v režimu ÚT (výchozí)

TUV - provoz v režimu TUV

Nastavení		Hodnota						Jednotka
č.	název	výchozí		minimální		maximální		
		ÚT	TUV	ÚT	TUV	ÚT	TUV	
1.	Zadaná teplota	40	60	10	10	80	80	°C
2.	Hystereze	4	4	2	2	10	10	°C
3.	Korekce zobrazení teploty	0		-5		5		°C
4.	Korekce teploty – zásobník	0		-5		5		°C
5.	Provoz / test čerpadla	HODNOTA VYPOČÍTANÁ TERMOSTATEM		0 (VYPNUTÍ)		1 (ZAPNUTÍ)		-

9. PROVOZ TERMOSTATU

a) V režimu provozu s čerpadlem ÚT

Čerpadlo se zapíná, jestli je teplota kotle vyšší od nastavené hodnoty alespoň o polovinu hodnoty hystereze,

$T_{\text{kotle}} \geq T_{\text{nastavená}} / 2$

Čerpadlo se zapíná, jestli je teplota kotle nižší od nastavené hodnoty alespoň o polovinu hodnoty hystereze,

$T_{\text{kotle}} \leq T_{\text{nastavená}} + H / 2$

b) V režimu provozu s čerpadlem TUV

Čerpadlo se zapíná, jestli je teplota zásobníků nižší od nastavené hodnoty alespoň o polovinu hodnoty hystereze,

$T_{\text{zásobníku}} \leq T_{\text{nastavená}} - H / 2$

Čerpadlo se zapíná, jestli je teplota zásobníku vyšší od nastavené hodnoty alespoň o polovinu hodnoty hystereze,

$T_{\text{zásobníku}} \geq T_{\text{nastavená}} + H / 2$

10. ANTI-STOP

Systém ANTI-STOP spouští čerpadlo na 30 sekund ihned po zapnutí, a poté každých 14dní. Při jeho provozu, na displeji blikají písmena AS.

Jestli v době aktivity systému ANTI STOP vznikne nouzová situace (přehřátí nebo poškození čidla), funkce systému ANTI STOP bude přerušena.

11. TYPICKÉ ZÁVADY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

a) Zařízení nefunguje

Spálená pojistka nebo porucha paměti programu – zaslat zařízení do servisu.

b) Blikání displeje a symbolu čidla, zobrazuje se nápis „Sh“ nebo „OP“

Čidlo je sepnuté (ang. Short) nebo rozpojené (ang. OPen) – ověřit vodič čidla, nebo poslat zařízení spolu s čidly do servisu.

c) Nefunguje čerpadlo

Zařízení vypnuto - ujistit se, že symbol čerpadla na displeji je viditelný. Jestli ne – ověřit nastavení. Vrátit tovární nastavení (kapitola 7.).

Chyba připojení - ověřit.

d) Kolečko funguje chaoticky

Poškození impulzátoru – zaslat zařízení do servisu.

12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt TC 11E je v souladu se základními požadavky a příslušnými směrnicemi:
2014/35 / EU (LVD), 2014/30 / EU (EMC),
2011/65 / EU (RoHS).

13. TECHNICKÁ DATA

- a) napájecí napětí: 230 V/50 Hz
- b) odběr proudu: max. 7 mA (1,6 W)
- c) maximální zatížení výstupu: 3 A
- d) délka vodičů: 1,5 m
- e) rozměry (šíř. x výš. x hl.): 150 x 90 x 54 mm

14. SLOŽENÍ SOUPRAVY

- a) termostat
- b) páska pro uchycení čidla
- c) hmoždinky
- d) návod
- e) šablona pro přípravu upevnění na zeď

15. SCHÉMATA PŘIPOJENÍ

Uvedená schémata jsou zjednodušená a neobsahují všechny součásti potřebné ke spr:

V systému s čerpadlem ÚT:

- 1. Termostat TC 11E
- 2. Kotel ÚT
- 3. Čidlo teploty
- 4. Čerpadlo ÚT
- 5. Spotřebič tepla - topné těleso

V systému s čerpadlem cirkulace TUV :

- 1. Termostat TC 11E
- 2. Čidlo teploty
- 3. Oběhové čerpadlo TUV
- 4. Kotel ÚT se zásobníkem TUV
- 5. Čerpadlo ÚT
- 6. Spotřebič tepla - topné těleso




V systému s čerpadlem TUV:

- 1. Termostat TC 11E
- 2. Čidlo teploty zásobníku TUV
- 3. Zásobník TUV
- 4. Čerpadlo napájení zásobníku TUV
- 5. Kotel ÚT (plynový)
- 6. Čerpadlo ÚT
- 7. Spotřebič tepla - topné těleso

17. ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

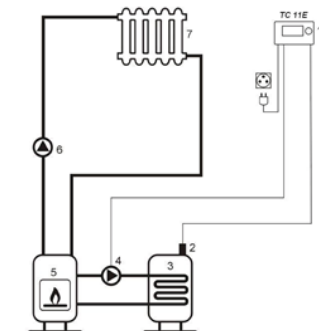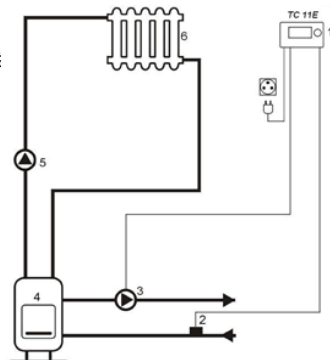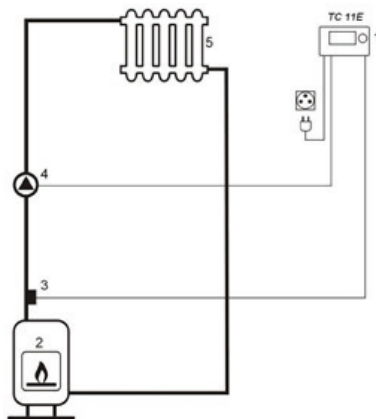

Distributor pro CZ:

THERMOcontrol

Thermo-control CZ s.r.o.

A1 PARK Lelekovice

Hlavní 683/104, 664 31 Lelekovice

Telefon: +420 549 215 938

E-mail: obchod@thermo-control.cz

Web: www.thermo-control.cz